


南種子町水道事業給水区域図

更新：令和5年3月1日(水)

凡 例	
	給水区域
●	水源地 6箇所
■	水道施設 42箇所
	専用水道 2箇所
●	採水地点 13箇所

採水地点→水質検査計画記載箇所

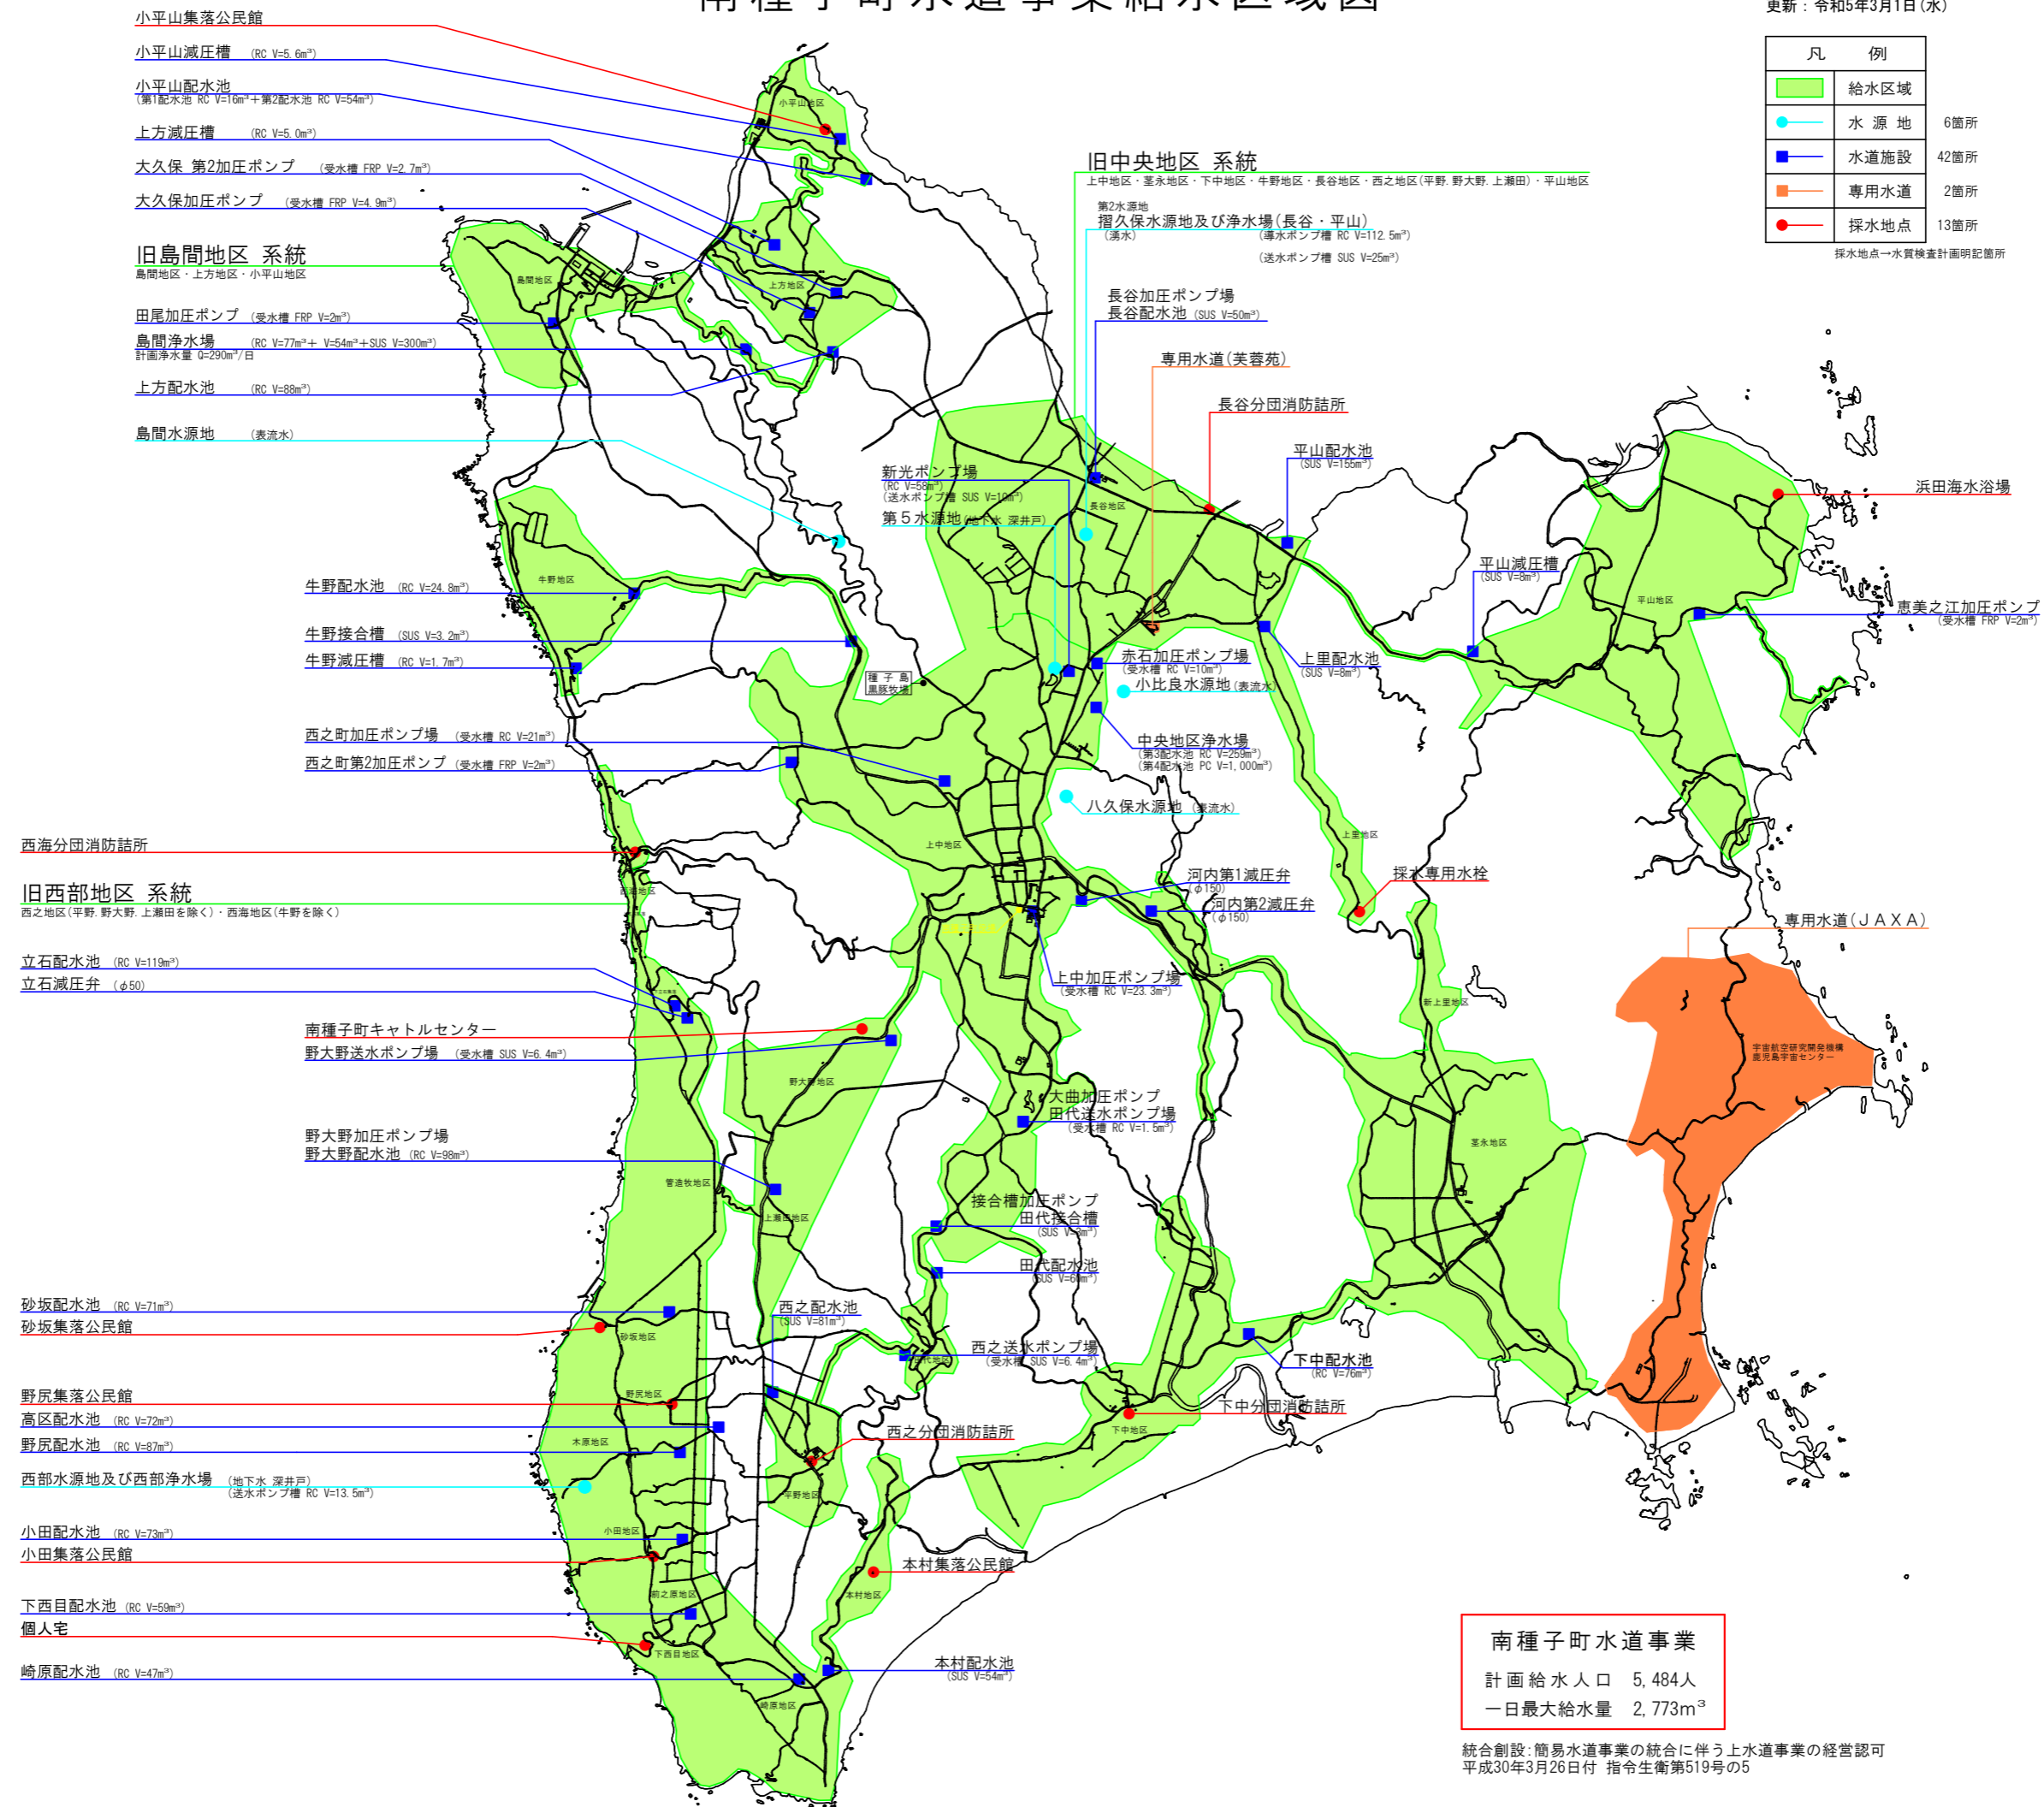

南種子町水道事業
 計画給水人口 5,484人
 一日最大給水量 2,773m³

統合創設：簡易水道事業の統合に伴う上水道事業の経営認可
 平成30年3月26日付 指令生衛第519号の5